


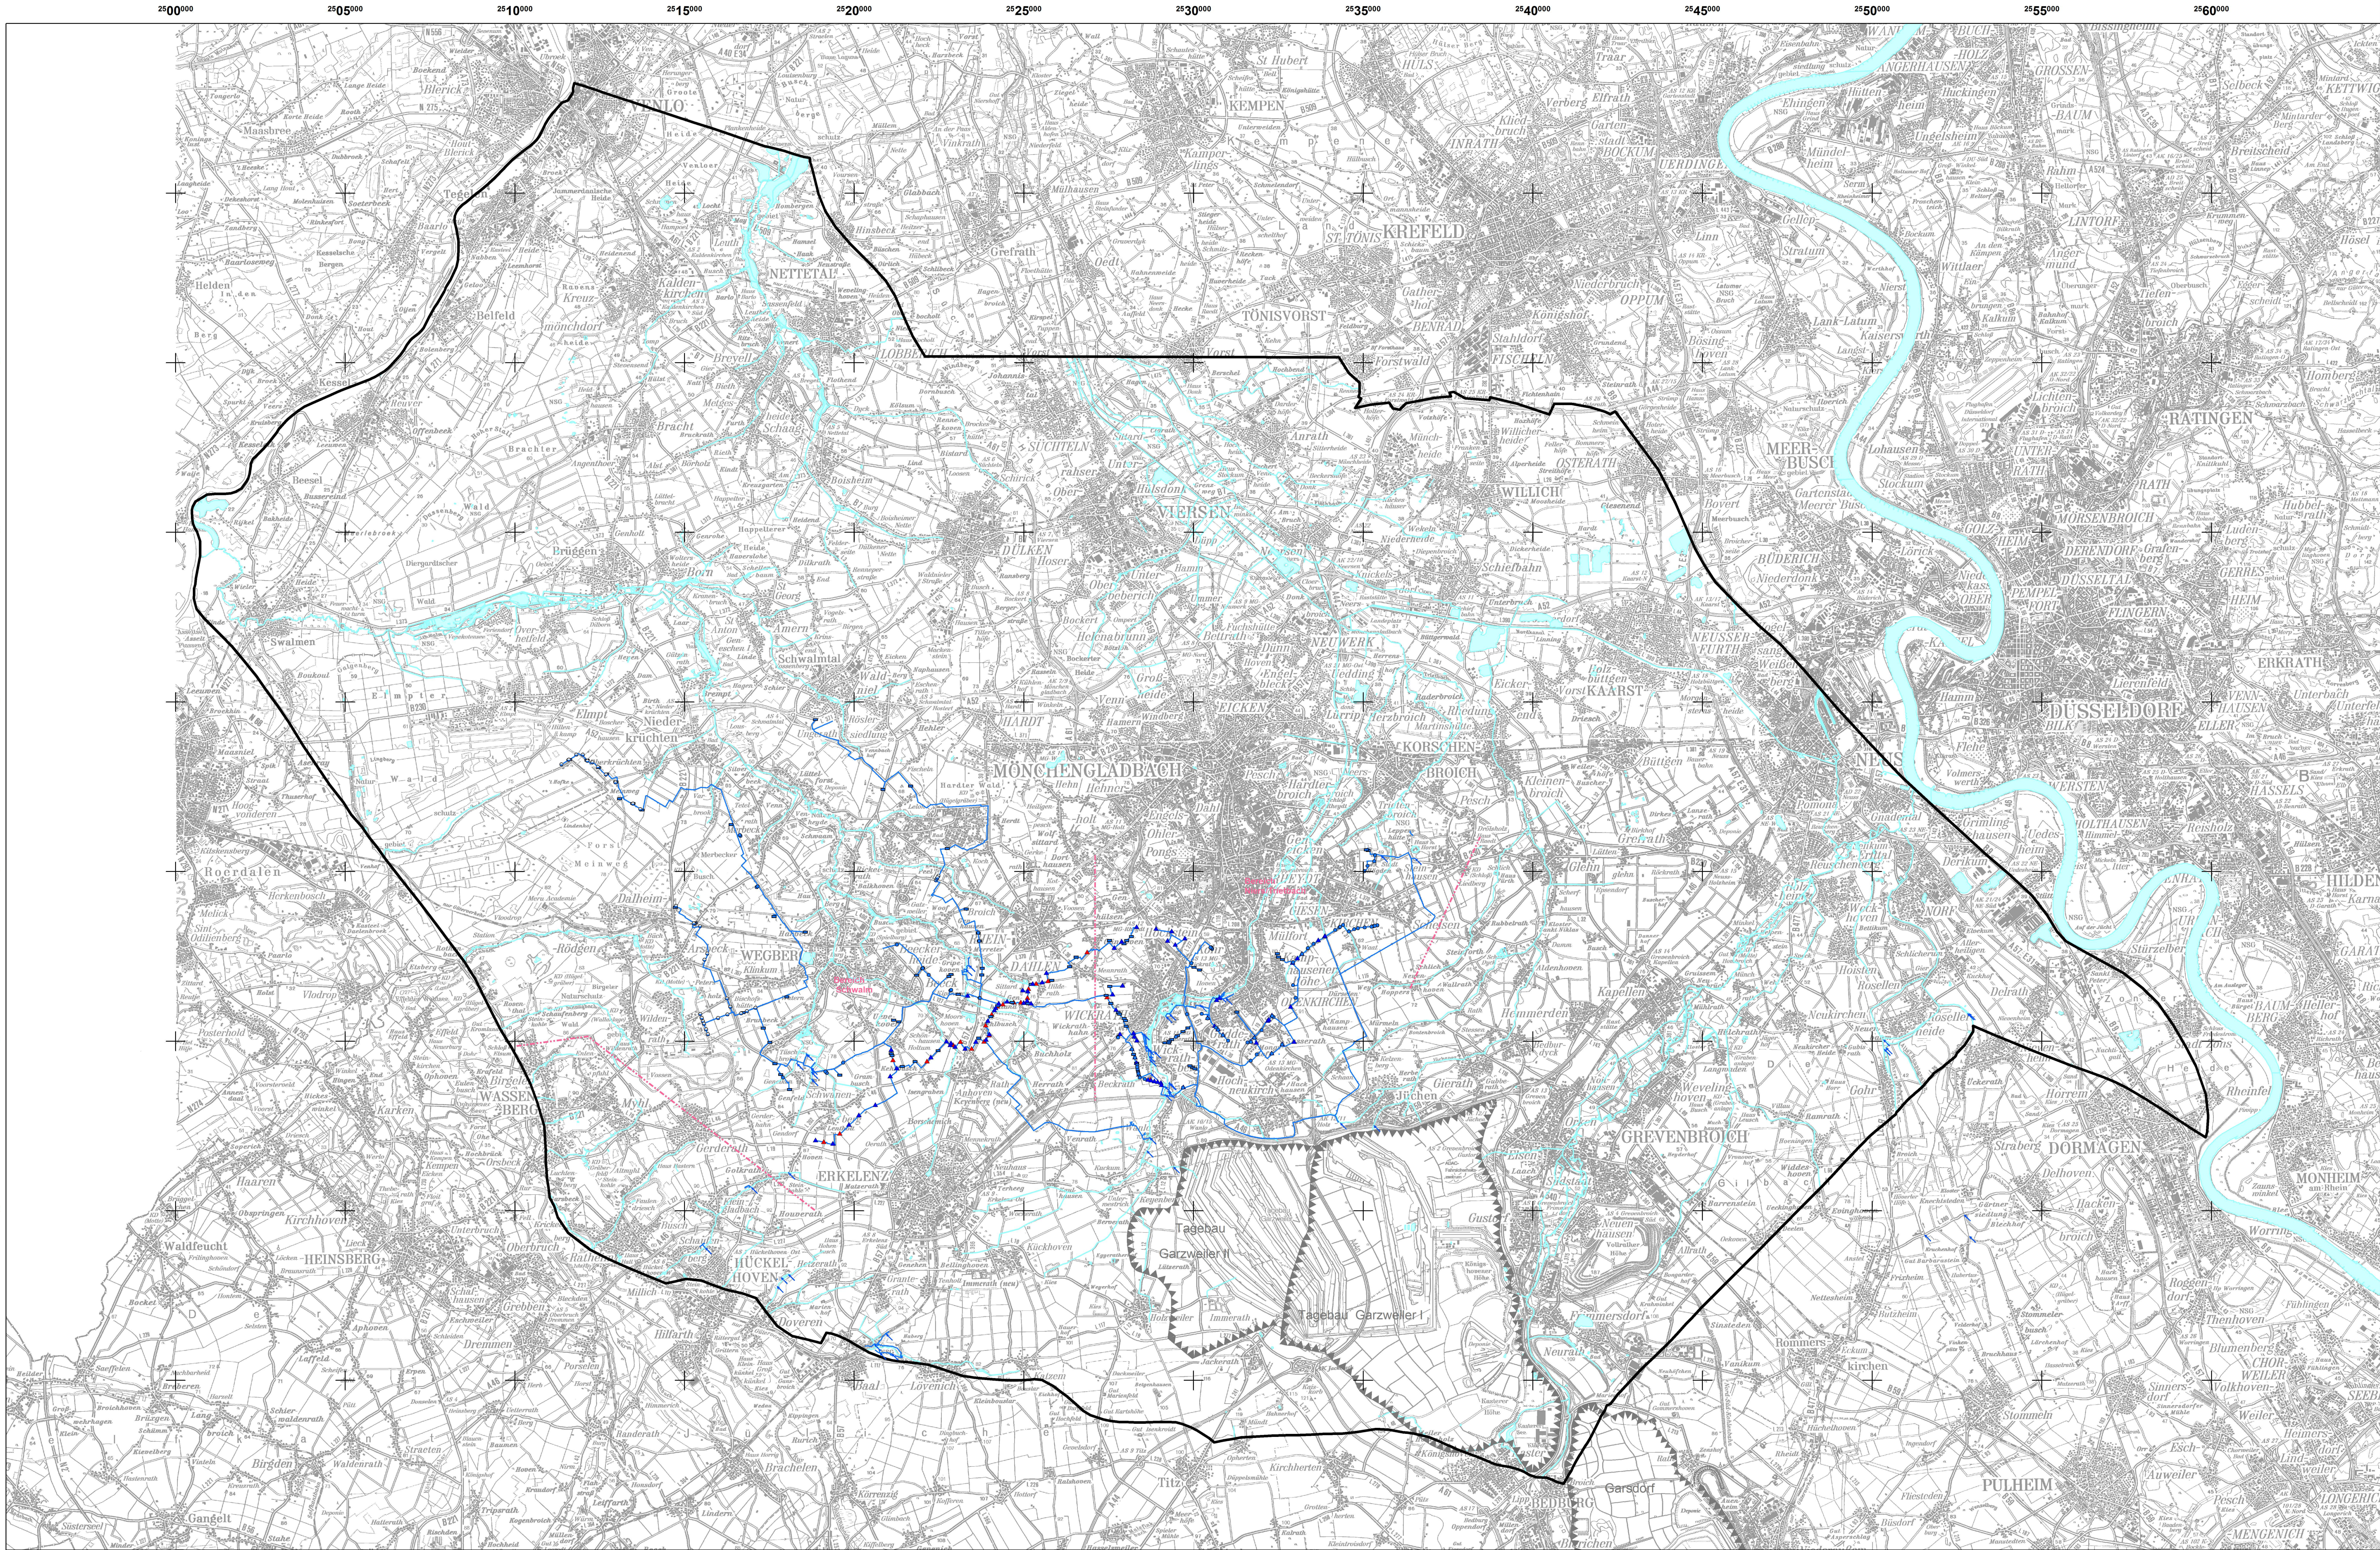

Einleit- und Versickerungsmaßnahmen

- Sickerbrunnen vorhanden
- Sickerbrunnen vorhanden tiefe Horizonte
- ▲ Sickerdüse geplant
- ▲ Sickerdüse vorhanden
- Sickerschlitze vorhanden
- ➡ Einleitstellen vorhanden

RWE

RWE Power
Wasserwirtschaftliche
Planung und Genehmigung

Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des
vereinbarten Kohleausstiegs geänderte Tagebauvor-
haben Garzweiler II einschließlich der im Bereich
Frimmersdorf erfolgten Anpassungen

Übersicht
Einleit- und Versickerungsmaßnahmen im
Untersuchungsraum Stand 31.10.2021

Bearbeitet:	Mu / Da	12/2024	Maßstab:	1:50 000
Nachtrag:			Zeichnungs-Nr:	
			Karte:	Wasser-B

© Geobasisdaten: © RWE Power AG
© Zeichnungsdaten: © RWE Power AG
© Topografische Dienst Kadaster, Nederland, Emmen

Diese Unterlage darf nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben,
verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsmittel wiedergegeben oder vervielfältigt werden.
Sie enthält Betriebs-/Geschäftsinformationen sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im
Sinne des UG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.