


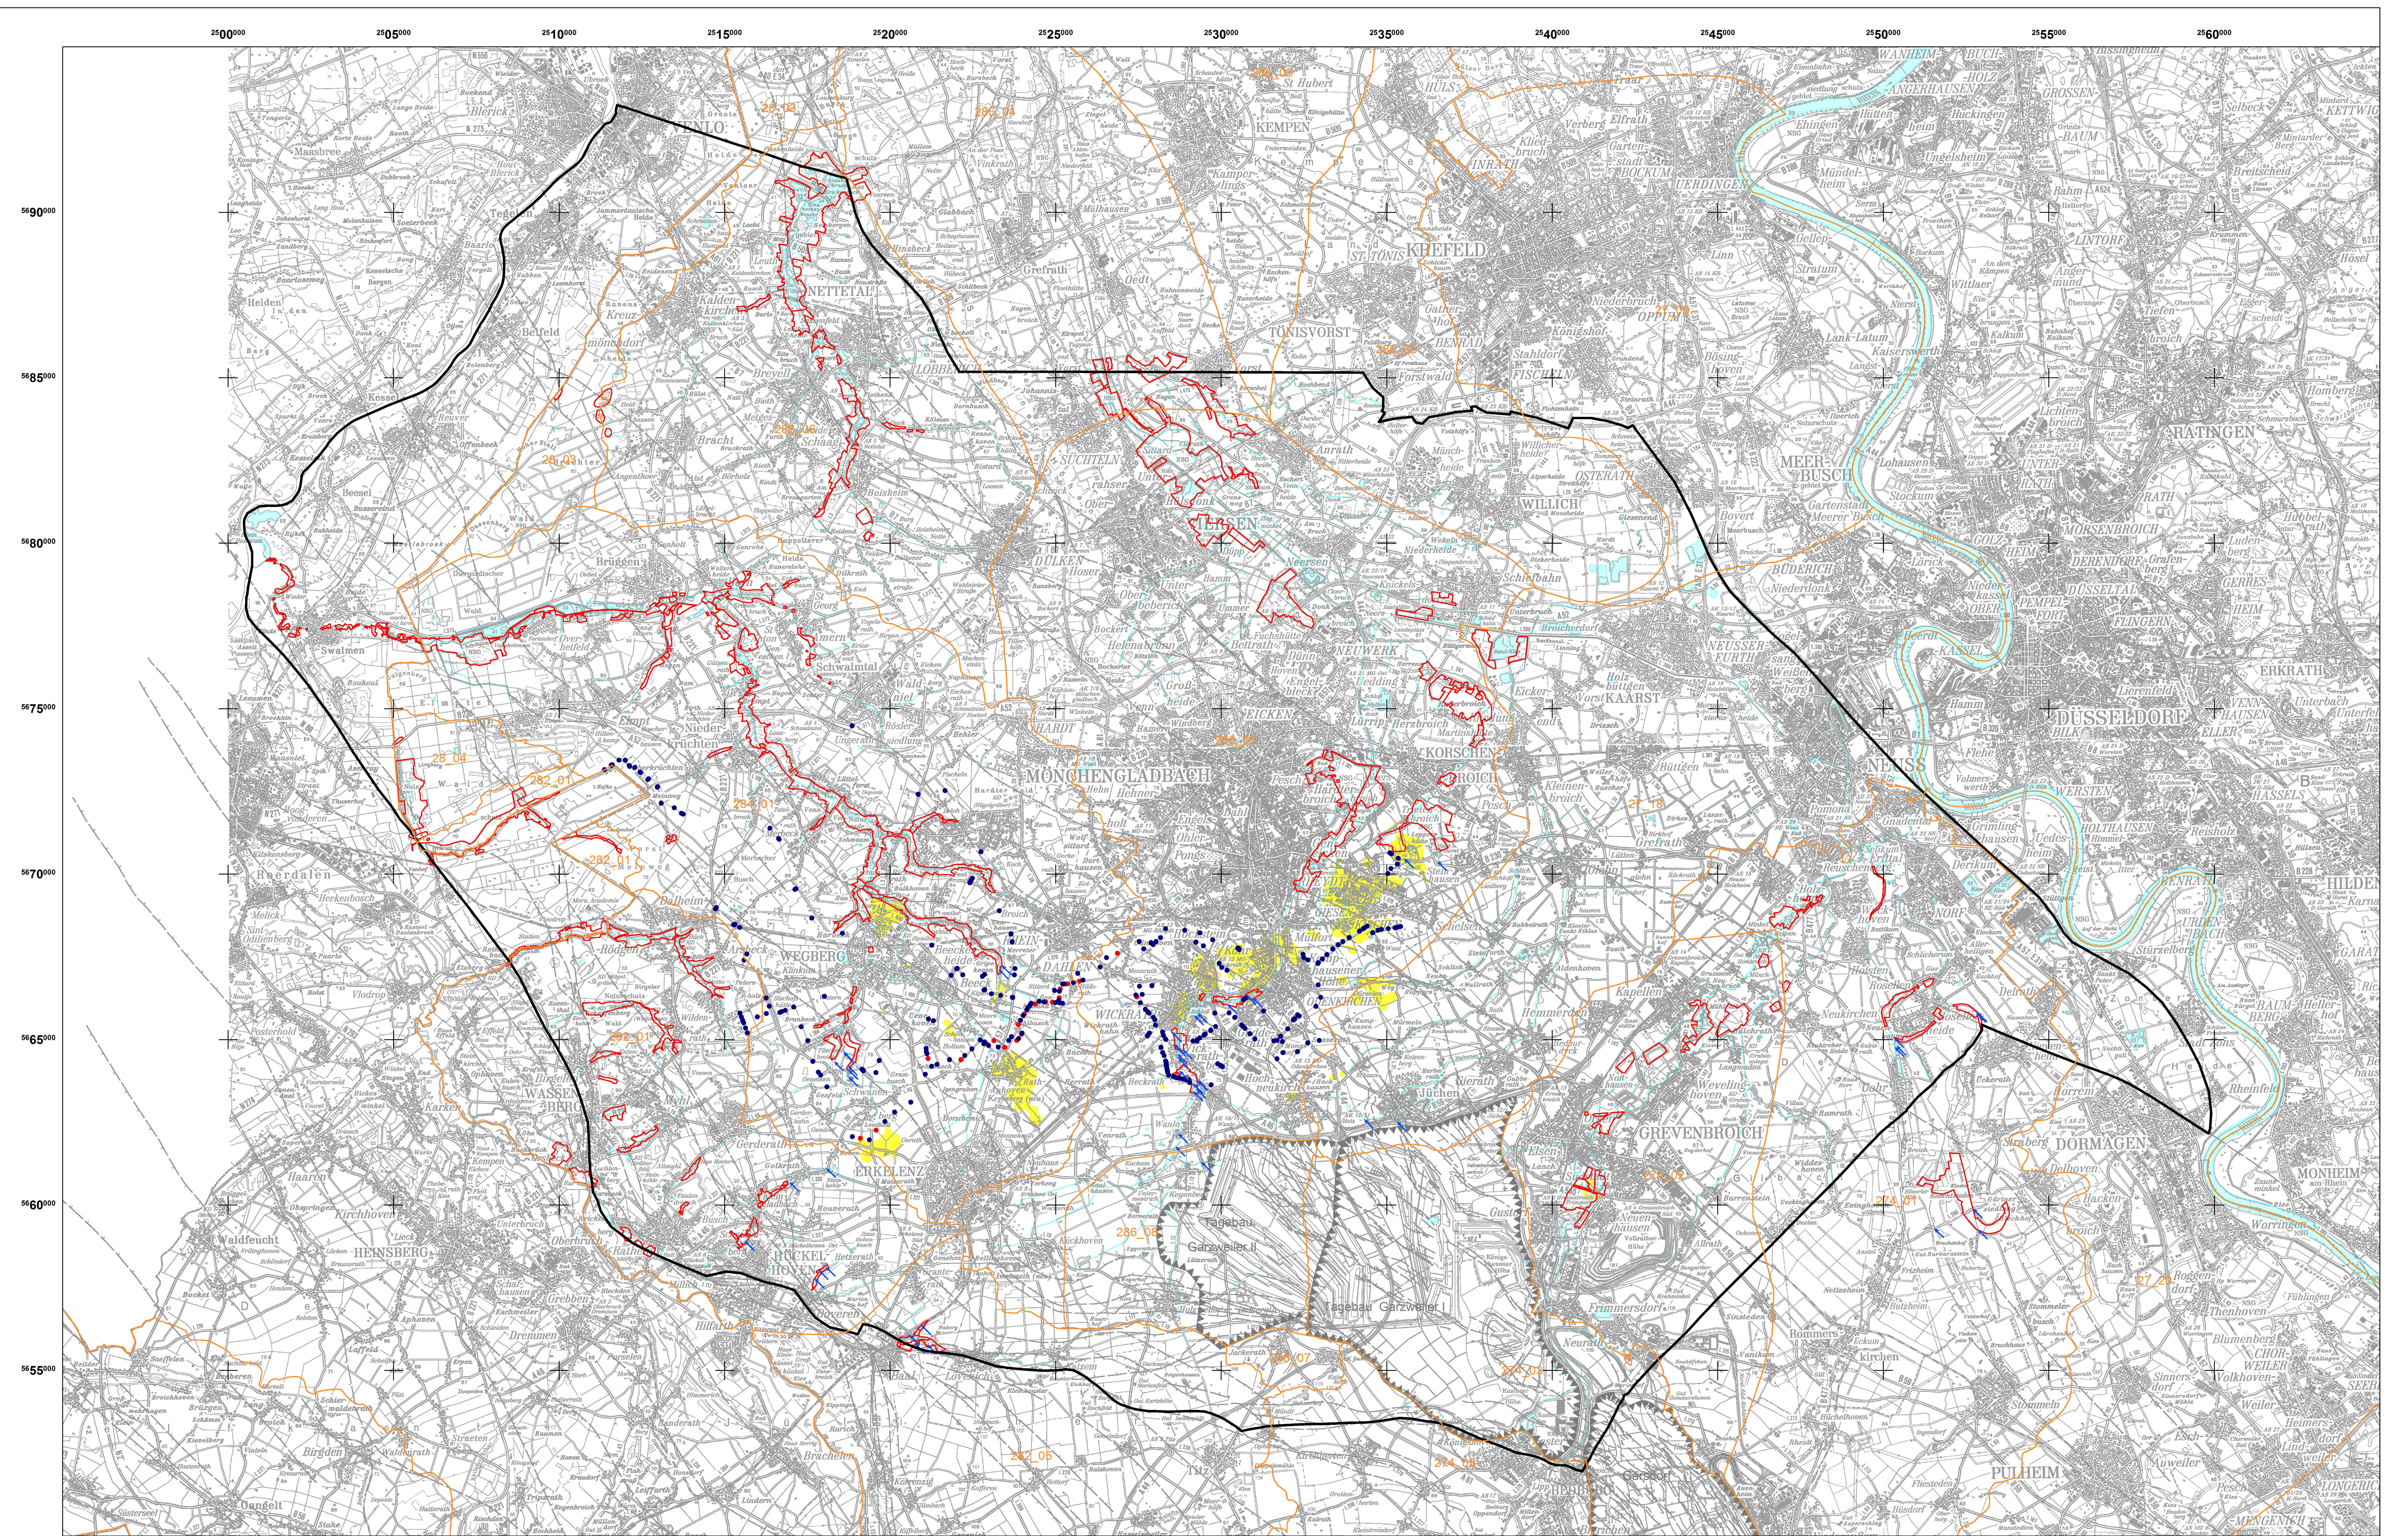

Legende

- Infiltrationswasseranteile:

 - 20% bis < 40%
 - 40% bis < 60%
 - 60% bis < 80%
 - 80% und größer
- Versickerungsanlagen geplant
 - Versickerungsanlagen vorhanden
 - Einleitstellen vorhanden
 - Feuchtgebiete
 - Verwerfung
 - Abgrenzung des Untersuchungsraumes
 - Begrenzung eines Abbaufeldes
 - Grundwasserkörper

RWE

RWE Power
Wasserwirtschaftliche
Planung und Genehmigung

Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen

Prognose der Infiltrationswasserausbreitung 2200 für das obere Grundwasserstockwerk

Bearbeitet:	Mu / Do	09/2024	Maßstab:	1:75 000
Nachtrag:	/		Zeichnung Nr.:	

© Geobasisdaten: © RWE Power AG
© Zeichnungsinhalt: © RWE Power AG
© Topografische Dienst Kadaster, Niederland, Emmen

Diese Unterlage darf nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsquellen wiedergegeben oder veröffentlicht werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie gezielte Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UG. Alle Nutzungs- und Verwertungsgeschäfte liegen bei der RWE Power AG.

Karte Wasser-11f