


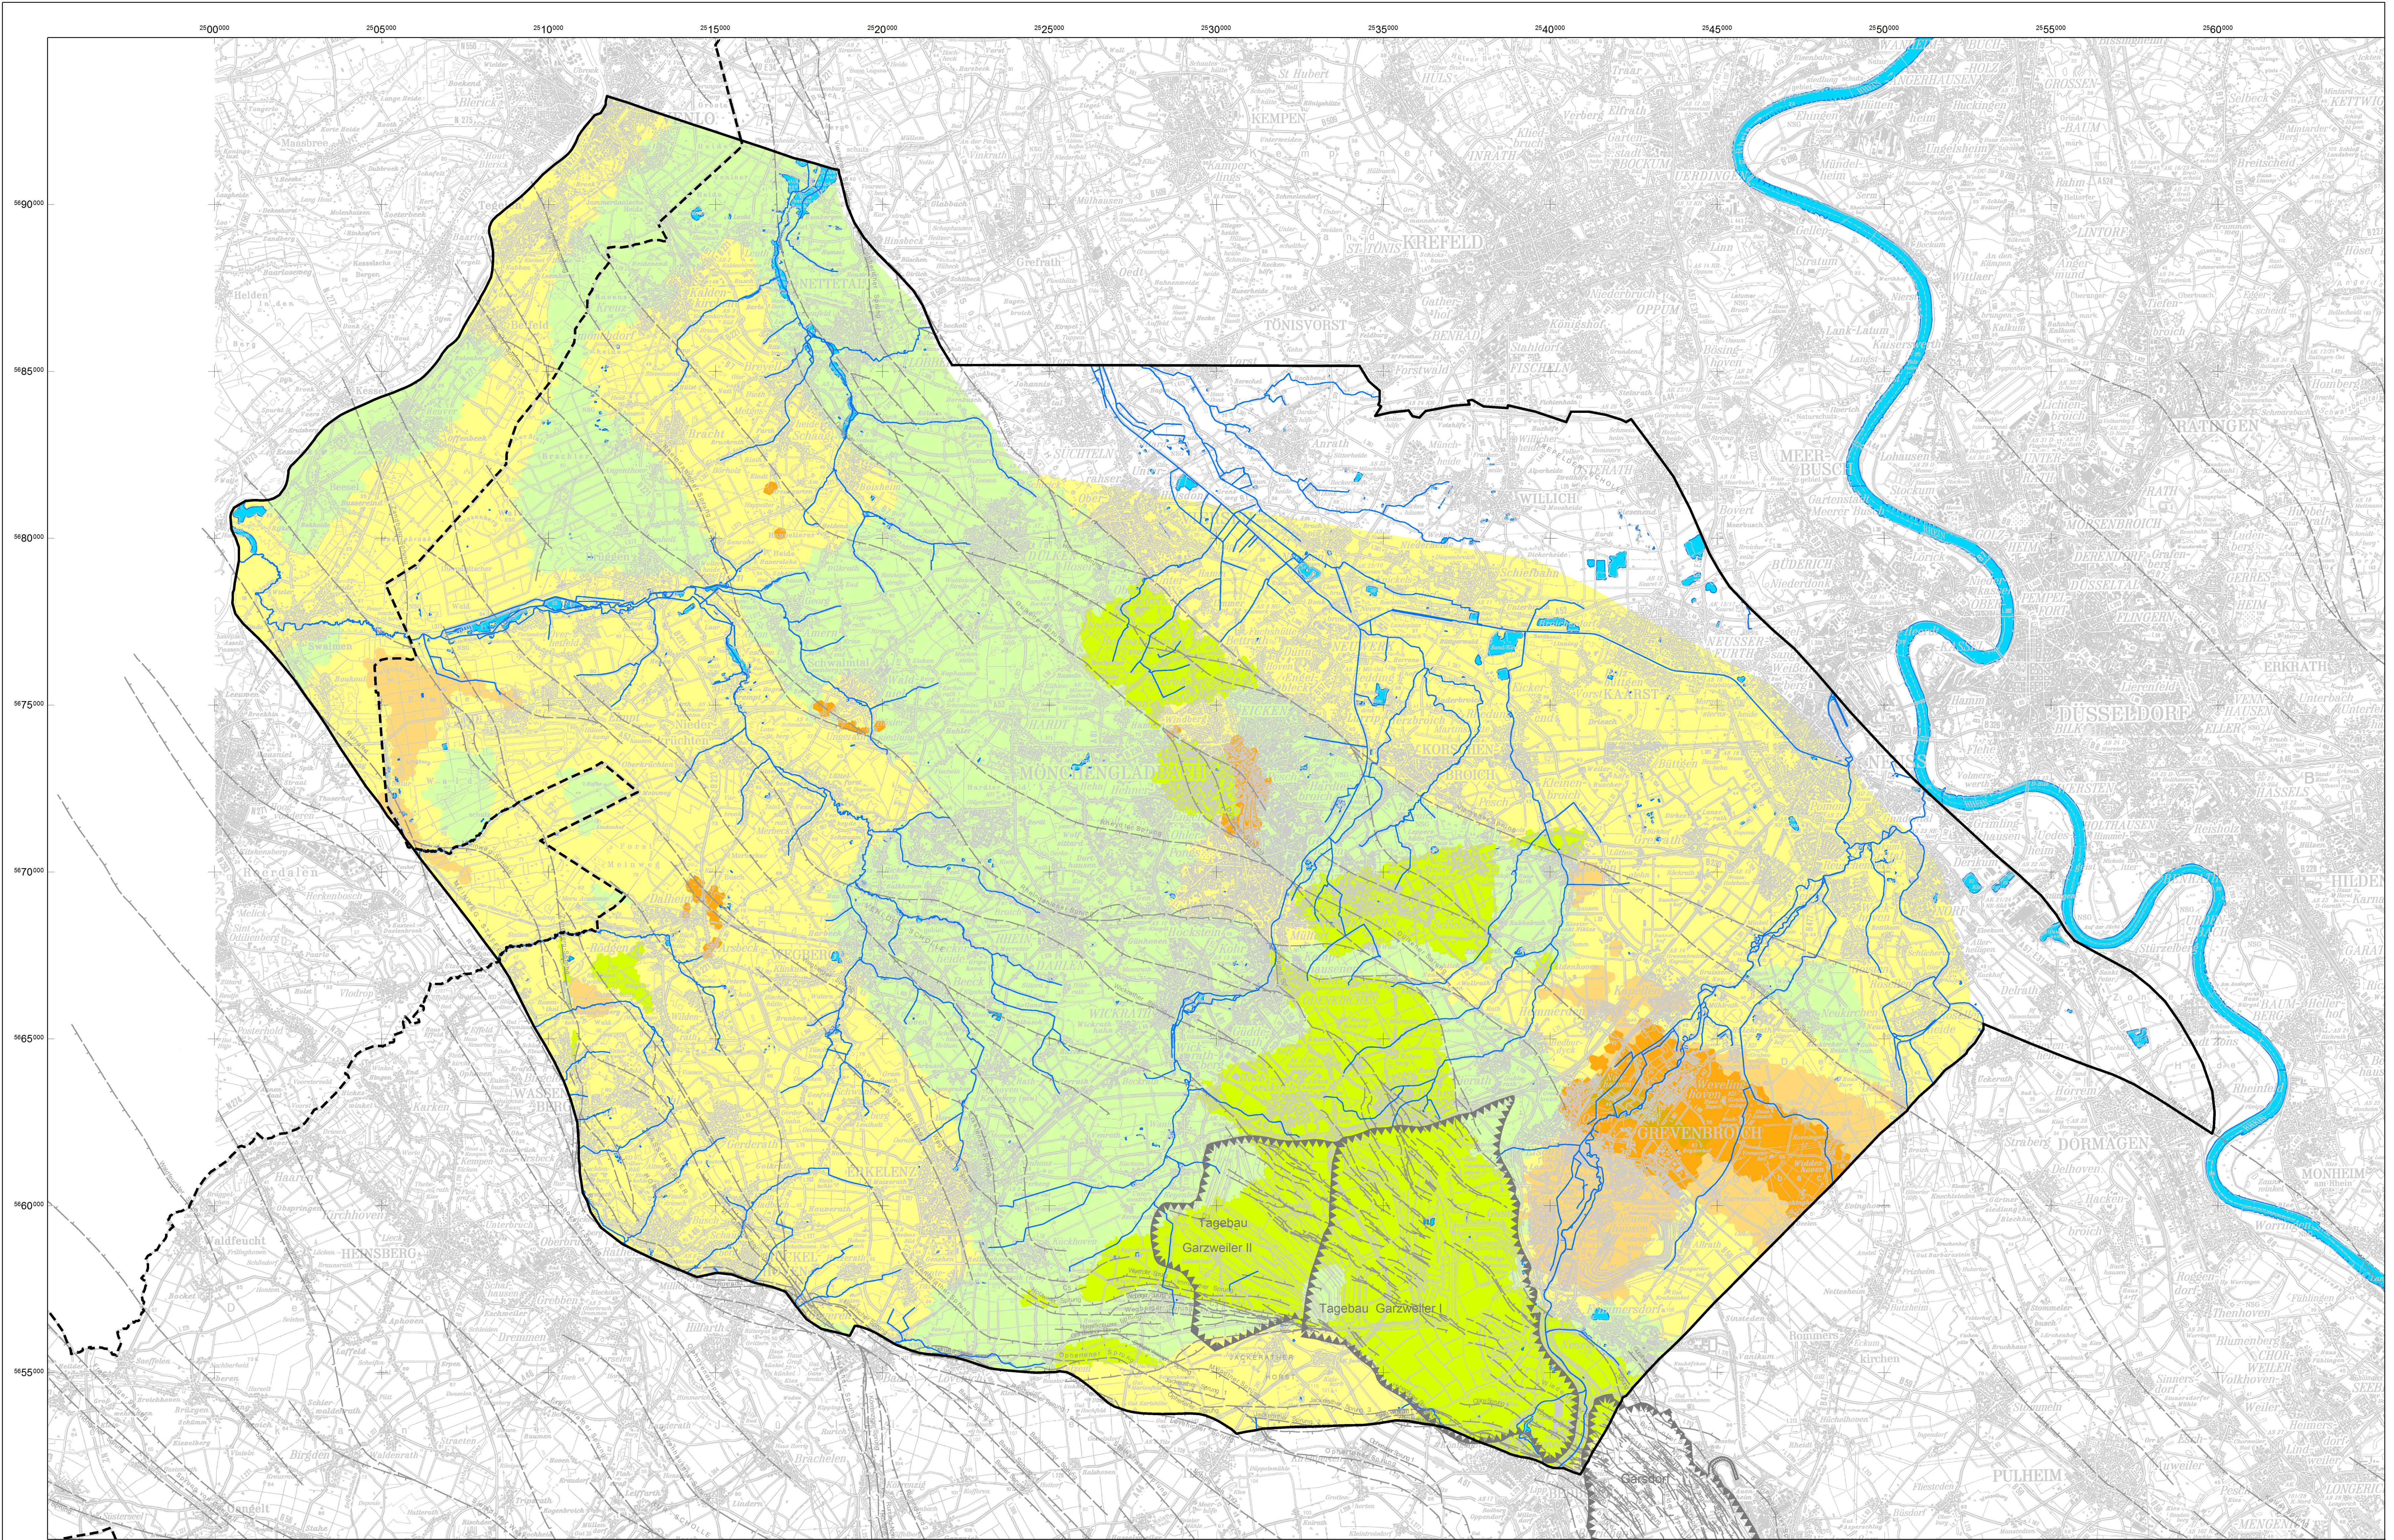

Legende

Durchlässigkeitsparameter

- vertont
-
- 3.0 E-04 - 8.0 E-04 m / s

- Verwerfung
- Abgrenzung des Untersuchungsraumes
- Begrenzung eines Abbaufeldes
- Staatsgrenze

RWE

RWE Power
Wasserwirtschaftliche Planung

Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen

Anlage Grundwassermodell

Verteilung der Durchlässigkeitsbeiwerte im 10. Modellgrundwasserleiter

Bearbeitet : Ju / Sm

Nachtrag : /

10/2024

f

Maßstab : 1 : 75 000

Zeichnung Nr. :

Anlage 6

© Geobasisdaten : © RWE Power AG

© Zeichnungsbasis : © RWE Power AG

© Topographische Dienst Kadaster, Nederland, Emmen

Diese Unterlage darf nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.