


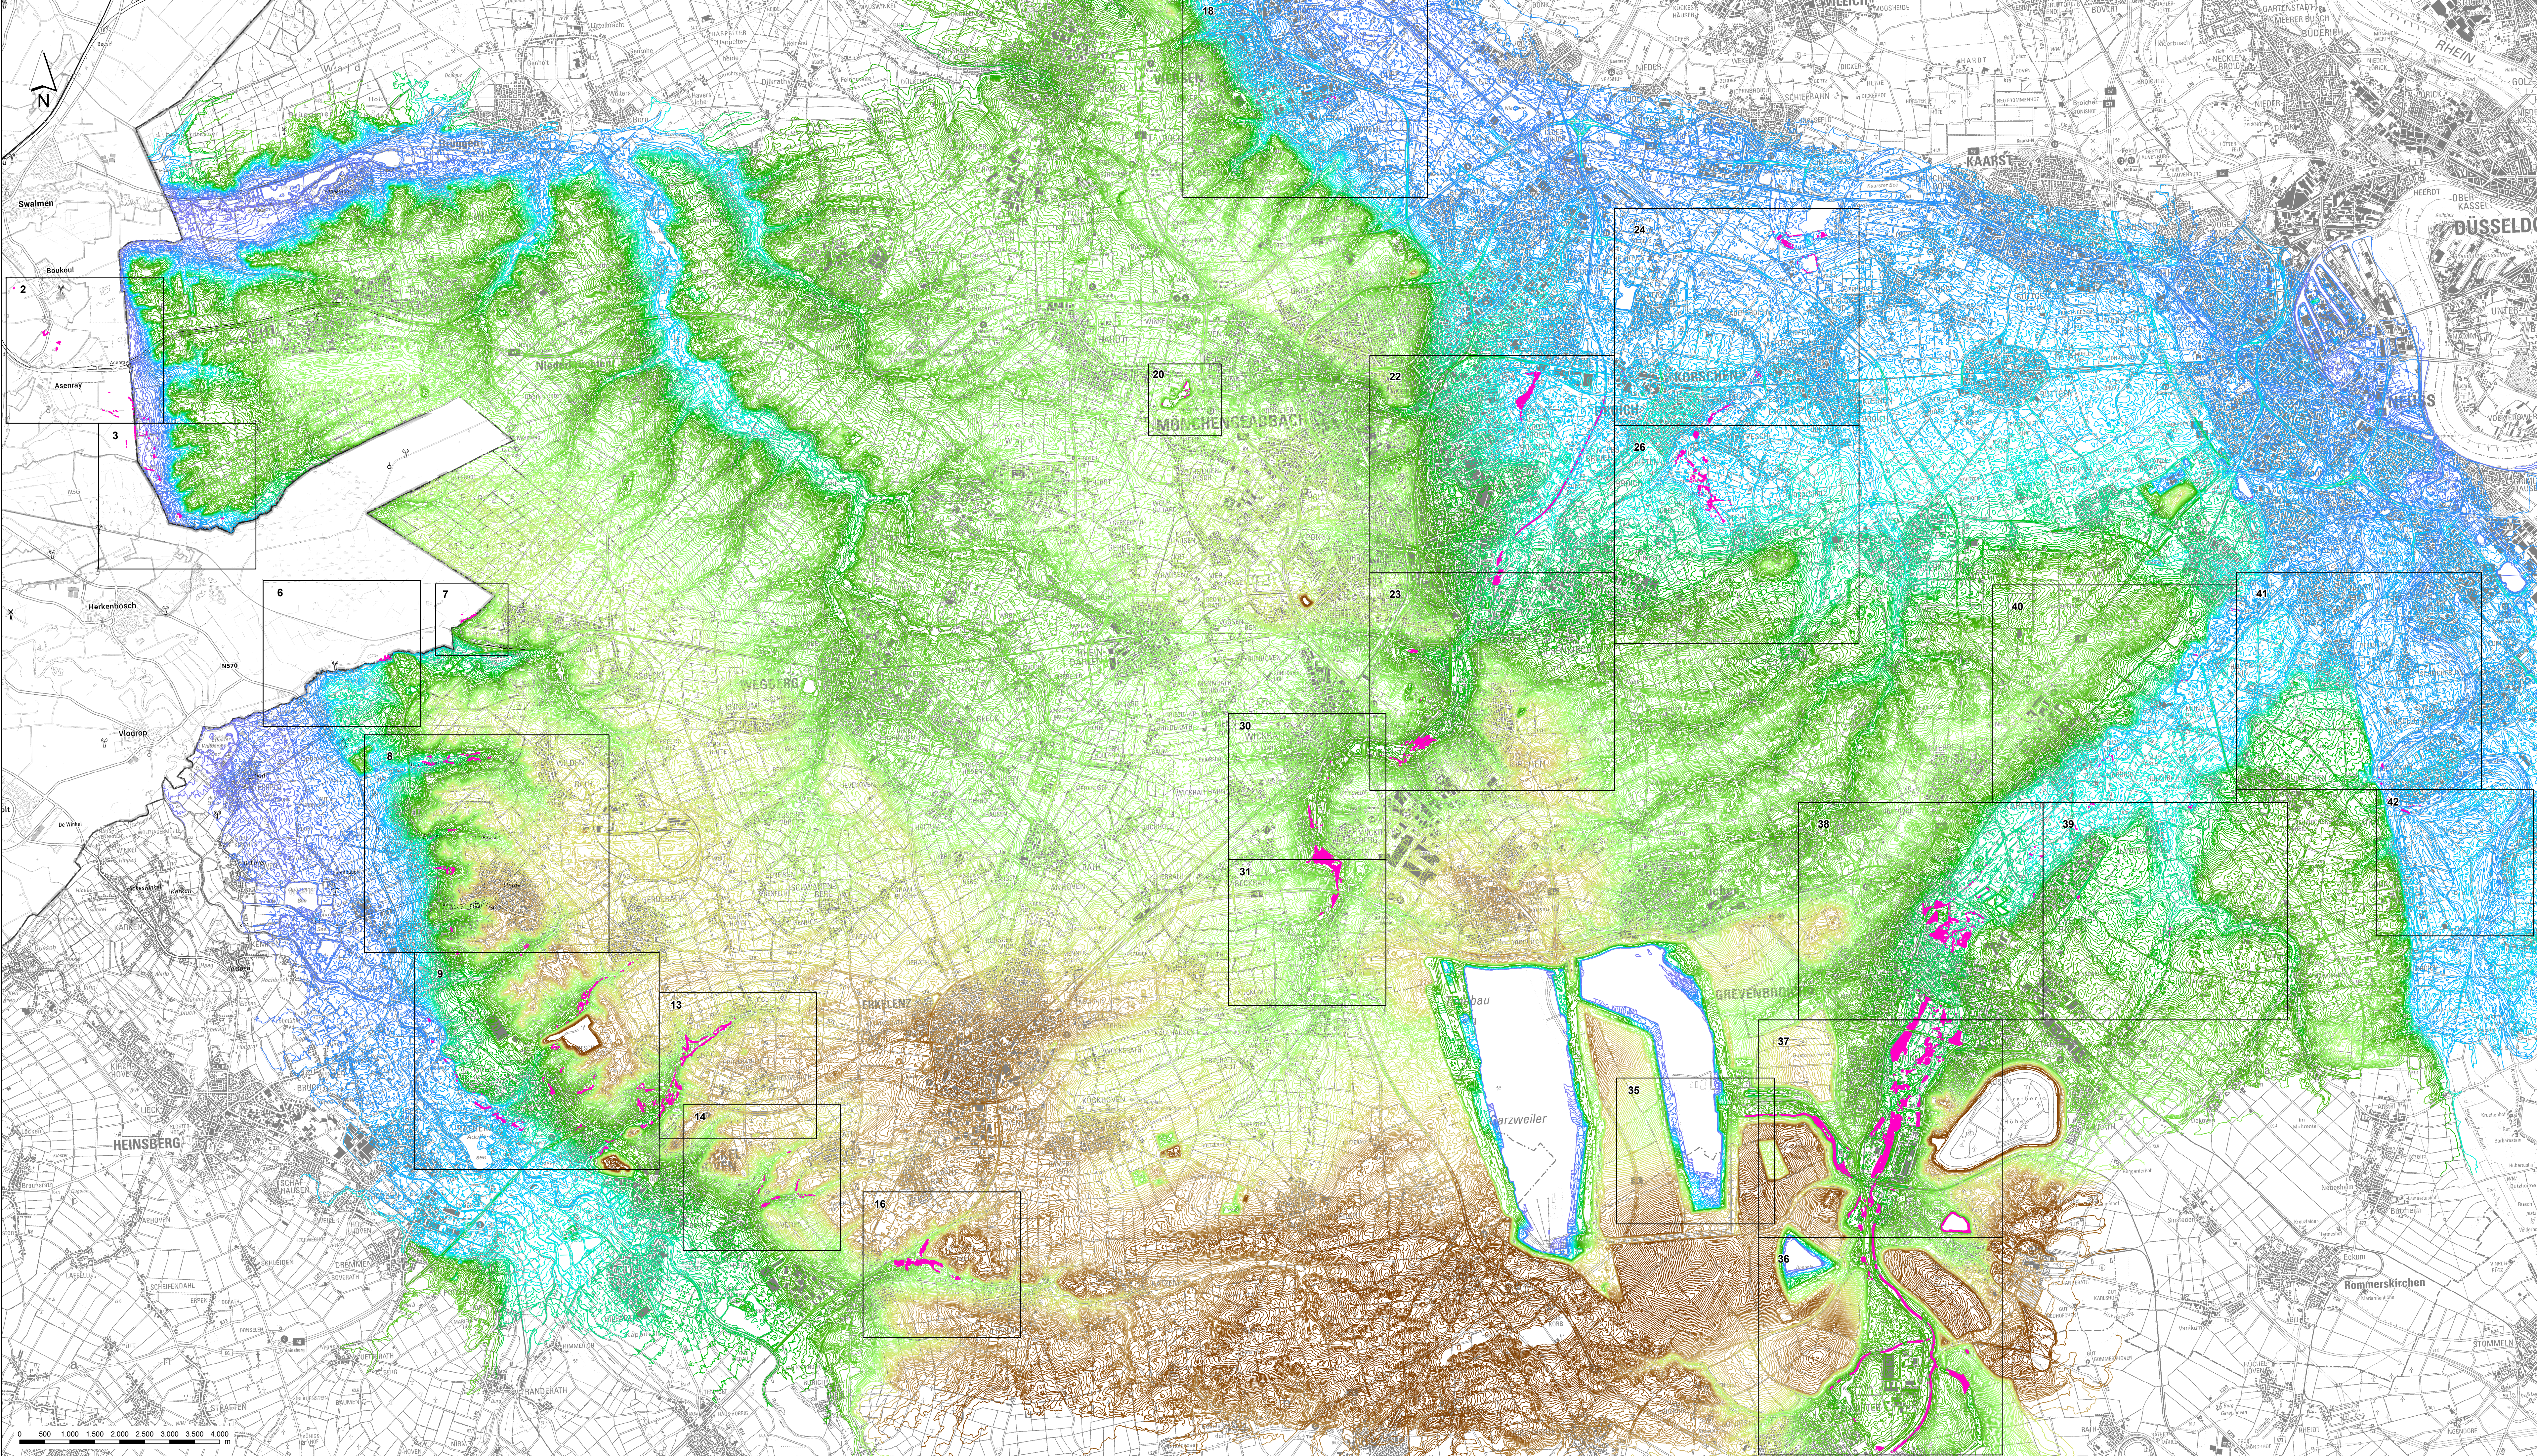

Aufhöhungen - Karte 6-2, Ergebnis der Bewertung anhand weiterer fachlicher Kriterien:
Lage der betroffenen Biotopflächen im Relief

Blattschnitte mit noch betroffenen Biotoptypen nach 1. Prüfschritt

Relief

27.50 - 30.75

30.76 - 32.75

32.76 - 34.50

34.51 - 36.75

36.76 - 39.00

39.01 - 41.50

41.51 - 44.25

44.26 - 46.75

46.76 - 49.00

49.01 - 51.25

51.26 - 53.75

53.76 - 56.50

56.51 - 59.25

59.26 - 61.75

61.76 - 64.50

64.51 - 68.00

68.01 - 71.25

71.26 - 74.25

74.26 - 77.50

77.51 - 81.50

81.51 - 85.00

85.01 - 88.25

88.26 - 90.50

90.51 - 92.50

92.51 - 94.50

94.51 - 96.75

96.76 - 99.00

99.01 - 101.00

101.01 - 105.50

105.51 - 118.50

betroffenen Biotoptypen nach 1. Prüfschritt

RWE

RWE Power

Braunkohlenplanänderungsverfahren

Tagebau Garzweiler

Grundwasseraufhöhungen

Ergebnis der Bewertung anhand weiterer fachlicher Kriterien:
Lage der betroffenen Biotopflächen im Relief

Bearbeitet:

Maßstab:

1:50.000

Zeichnung Nr.:

Karte 6-2

FROELICH & SPORBECK

UMWELTPLANUNG UND BERATUNG

Unternehmenskennzeichen

Bearbeitet:

JF

Zeichen

Datum

12 / 2024

Gezeichnet:

b.u.

12 / 2024

Geprüft:

JF

12 / 2024

© Geobasisdaten: © RWE Power AG
© Zeichnungsanfertiger: © RWE Power AG

Diese Unterlage darf nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs- / Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.